

Листок замеров ТП/РП № РП-1 "АВИС"

Дата 15.06.20г  
19.06.20г

Время день 16-50  
вечер 14-30

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)				Примечание	
					Uab	396 400	Ubc	396 400		Uca
ТМГ	1000	10			Uao	226 228	Ubo	227 229	Uco	226 228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			A	B	C	0				
Ф1 ул. Федерации, 130А, эщ.1 АСБл-1; 4х240			0	0	0	0				
Ф2 ул. Федерации, 130А, эщ.2 АСБл-1; 4х185			0	0	0	0				
Ф3 ул. Радищева, 143, эщ.3(оф.) АСБ-1; 4х50			0	1	1	2				
Ф4 ул. Радищева, 143, эщ.3 АСБ-1; 4х150			0	1	1	1				
Ф5 ул. Радищева, 143, эщ.2 АСБл-1; 4х95			0	0	0	0				
Ф7 ул. Радищева, 143, эщ.4(оф.) АСБл-1; 4х95			0	0	0	0				
Ф8 ул. Радищева, 143, эщ.4 АСБл-1; 4х150			0	0	0	0				
Ф10 ул. Радищева, 143, эщ.1 АСБл-1; 4х150			0	0	0	0				
Ф11 ПСН, РУ-10кВ, яч.18 АВВГ-1; 4х10			0	0	1	0				
Ф12 ул. Радищева, 143, эщ.5 АСБл-1; 4х240			0	0	1	0				
			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			0	1	2	2				
			0	1	2	2				

Замеры проводил электромонтер Сидякин А.В. Глуш (подпись)

Листок замеров проверил Маслов (подпись)

## Листок замеров ТП/РП №

РП-1 "АВИС"

Дата 15.06.20г

19.06.20г

Время день  
вечер16-5014-30

## ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	393	Ubc	392	Uca	391
						397		397		394
<b>ТМГ</b>	<b>1000</b>	<b>10</b>			Uao	<b>224</b>	Ubo	<b>225</b>	Uco	<b>224</b>
						<b>227</b>		<b>228</b>		<b>226</b>
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Доп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф13 ул.Радищева, 143. эщ.5 АСБл-1; 4х240			6 0	1 0	4 0	5 0				
Ф14 ПСН, РУ-10кВ, яч.18 АВВГ-1; 4х10			0 0	0 0	0 0	0 0				
Ф15 ул.Радищева, 143. эщ.4(оф.) АСБ-1; 4х95			8 5	27 1	8 5	4 5				
Ф16 ул.Радищева, 143. эщ.4 АСБ-1; 4х150			3 5	4 5	11 5	5 5				
Ф17 ул.Радищева, 143. эщ.1 АСБл-1; 4х150			29 30	15 20	24 15	7 10				
Ф19 ул.Радищева, 143. эщ.2(оф.) АСБл-1; 4х50			7 1	6 0	4 1	7 10				
Ф20 ул.Радищева, 143. эщ.3 АСБ-1; 4х150			21 30	42 25	15 15	20 10				
Ф21 ул.Радищева, 143. эщ.2 АСБл-1; 4х150			17 25	15 10	13 10	11 10				
Ф23 ул.Федерации, 130А, эщ.1 АСБл-1; 4х240			92 105	81 90	78 85	26 20				
Ф24 ул.Федерации, 130А, эщ.2 АСБл-1; 4х185			17 10	9 10	9 10	2 5				
Сумма:			200 211	200 161	166 146					

Замеры проводил электромонтер Сиджик А.В. Жуф (подпись)Листок замеров проверил Мель (подпись)



Листок замеров ТП/РП № РП-2"АВИС"

Дата 19.06.20г  
20.06.20г

Время 71-15 день  
20-05 вечер

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	396	Ubc	394	Uca	396
ТМГ	630	10				407				407
					227		228		226	
					233		234		232	
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф18 ул. Федерации, 132А(УМВД) СИП-2А; 4х95			0	0	0	0				
Сумма:			0	0	0					
			0	0	0					

Замеры проводил электромонтер Сидякин А.В. Яку (подпись)

Листок замеров проверил Машук (подпись)

**Листок замеров ТП/РП № ТП-1 "АВИС"**

Дата 19.06.20г  
16.06.20г

Время день 14-20  
вечер 18-15

**ТРАНСФОРМАТОР №1**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	377	Ubc	376	Uca	379
ТМ	250	10				379		213		380
					215	217				
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			A	B	C	0				
Ф1 ул.Р.Люксембург, 1Б, эщ.1 АСБ-1; 4х120			30	35	15	10				
Ф3 ул.Р.Люксембург, 1Б, эщ.2 АСБ-1; 4х95			30	25	45	10				
			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			30	35	15					
			30	25	45					

Замеры проводил электромонтер Сидорин А.В. (подпись)

Листок замеров проверил Мороз (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-1 "АВИС"

Дата 19.06.20г  
16.06.20г

Время день 14-20  
вечер 18-15

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	U <sub>вн</sub> (р), кВ	I <sub>ном</sub> , А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)								
					U <sub>ab</sub>	394		U <sub>bc</sub>	394		U <sub>ca</sub>	394	
						396			398			400	
ТМ	250	10			U <sub>ao</sub>	224		U <sub>bo</sub>	222		U <sub>co</sub>	225	
					230		223			226			
Наименование отходящих линий 0,4кВ		I <sub>доп</sub> , А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание						
			А	В	С	0							
Ф2 ул.Р.Люксембург, 1Б, эщ.2 АСБ-1; 4х95			15	25	10	15							
			15	35	10	15							
Ф4 ул.Р.Люксембург, 1Б, эщ.1 АСБ-1; 4х120			5	5	5	2							
			5	5	5	0							
Ф6 стройка СИП-2А; 4х50			0	0	0	0							
			0	0	0	0							
Сумма:			20	30	15								
			20	40	15								

Замеры проводил электромонтер Сидякин А.В. Физ (подпись)

Листок замеров проверил Машин (подпись)

**Листок замеров ТП/РП № ТП-2 "АВИС"**

Дата 19.06.20г  
20.06.20г

Время день 09-15  
вечер 20-45

**ТРАНСФОРМАТОР №1**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	392 411	Ubc	392 408	Uca	390 411
<b>ТМ</b>	<b>630</b>	<b>10</b>			Uao	223 233	Ubo	222 232	Uco	223 233
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф1 1 пер.Мояковского, 5			5	5	5	5				
2АСБ-1;4х150			5	5	5	5				
Ф3 ООО"Маяк"(офис.пом-я)			15	20	20	5				
АСБ-1; 4х120			15	5	5	5				
Сумма:			20	25	25					
			20	10	10					

Замеры проводил электромонтер Иванов А.В. Гин (подпись)

Листок замеров проверил Машин (подпись)

**Листок замеров ТП/РП № ТП-2 "АВИС"**

Дата 19.06.20г  
20.06.20г

Время день 09-15  
вечер 20-45

**ТРАНСФОРМАТОР №2**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	389	Ubc	388	Uca	389
						407		408		409
ТМ	630	10			Uao	221	Ubo	221	Uco	220
						231		232		231
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	231				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф2 ООО "Маяк" (офис. пом-я)			70	55	75	25				
АСБ-1; 4x120			70	55	75	25				
Ф4 1 пер. Маяковского, 5			30	35	30	15				
2АСБ-1; 4x150			55	25	30	20				
Сумма:			100	90	105					
			125	80	105					

Замеры проводил электромонтер Сидякин А.В. Диж (подпись)

Листок замеров проверил Александр (подпись)





Листок замеров ТП/РП №

РП-101

Дата 15.06.202  
19.06.209г

Время день 09-30  
вечер 18-25

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)						
					Uab	387	Ubc	387	Uca	388	
						387		387		388	
ТМГ-1000/6		1000	6								
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание				
			А	В	С	0					
Сумма:			0	0	0						
			0	0	0						

Замеры проводил электромонтер Сидоркин В.В. (подпись)

Листок замеров проверил Менделеев (подпись)



## Листок замеров ТП/РП №

ТП-1011

Дата 15.06.20

12.06.20г

Время День  
вечер08-3021-30

## ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	389	Ubc	387	Uca	389
						404		403		404
ТМГ-1000/6		1000	6							
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			A	B	C	0				
Ф2 ул.Иппдромная, 4А, эщ.1 2АВБ6Шв-1; 4x240			25	20	25	5				
			27	17	22	11				
Ф6 ул.Иппдромная, 4А, эщ.2 2АВБ6Шв-1; 4x240			40	10	35	20				
			53	25	49	31				
Ф10 ул.Иппдромная, 4Б, эщ.2 2АВБ6Шв-1; 4x240			0	0	0	0				
			1	1	0	2				
Ф14 ул.Иппдромная, 4Б, эщ.1 2АВБ6Шв-1; 4x240			5	5	5	5				
			7	11	7	4				
Ф18 ул.Иппдромная, 4Б, эщ.1, (офисы), АВБ6Шв-1; 4x70		200	0	0	5	5				
			1	1	5	4				
Сумма:			70	35	70					
			89	55	83					

Замеры проводил электромонтер Сидорин А.В. Дюж (подпись)Листок замеров проверил Машин (подпись)

Дата 12.06.2019.06.20гВремя день  
вечер09-0020-55

## ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab		Ubc		Uca	
ТМГ-630/6	630				Uao		Ubo		Uco	
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф1 ул.Ипподромная4В,эщ.1			1	2	5	4				
2 АВБ6Шв-1;4х95,L=105м			1	2	7	5				
ф5.ул.Ипподромная.4В.эщ2			1	1	5	4				
2 АВБ6Шв-1;4х95,L=155м			1	1	6	6				
Сумма:			2	3	10					
			2	3	13					

Замеры проводил электромонтер Сидоркин А.В. Сид (подпись)Листок замеров проверил Сидоркин А.В. Сид (подпись)



Листок замеров ТП/РП №

ТП-1803

Дата 19.06.20г  
15.0620г

Время день 11-20  
вечер 18-15

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab		Ubc		Uca	
ТМ-630/10	630	10			Uao		Ubo		Uco	
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ввод №1(Т-1), АСБ 3х120		270	5	5	6					
			4	4	4					
Сумма:			5	5	6					
			4	4	4					

Замеры проводил электромонтер Сидоров А.В. Дав (подпись)  
Листок замеров проверил Маш (подпись)

Листок замеров ТП/РП № \_\_\_\_\_

ТП-1803

Дата 15.06.20г  
19.06.20г

Время день 11-20  
вечер 18-30

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab		Ubc		Uca	
ТМ-630/10	630	10			Uao		Ubo		Uco	
Наименование отходящих линий 0,4кВ			Iдоп, А					Примечание		
				А	В	С	0			
Ввод №2(Т-2), АСБ 3х120			270	6	6	6				
				4	5	5				
Сумма:				6	6	6				
				4	5	5				

Замеры проводил Сидякин.А.В. *Сидякин*

Листок замеров проверил Макарова.М.В. - *Макарова*



Листок замеров ТП/РП №

ТП-1821

Дата 15.06.20г  
20.06.20г

Время день 8-40  
вечер 20-47

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	397 411	Ubc	398 411	Uca	398 412
ТМ	100	10			Uao	225 233	Ubo	233 234	Uco	225 234
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ввод			28	10	12	17				
			10	5	2	5				
Сумма:			28	10	12					
			10	5	2					

Замеры проводил электромонтёр Власов Д.В. *Власов Д.В.*

Листок замеров проверил Макарова М.В. *Макарова М.В.* (подпись)

## Листок замеров ТП/РП №

ТП-1879

Дата 15.06.20  
21.06.20г.Время день 11-26  
вечер 17-10

## ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	395	Ubc	398	Uca	397
						393		395		396
ТМ-630/10	630	10			Uao	224	Ubo	226	Uco	226
						222		224		227
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
яч.5 на Т-1 АСБ 3х70		200								
ф1 Пан1			0	0	0	1				
ф2 Пан1		6	0	2	0					
ф3 Пан1		1	3	1	3					
ф4 Пан1		0	0	0	2					
ф1 Пан3		5	6	6	1					
ф2 Пан3		44	38	39	10					
ф3 Пан3		58	57	58	15					
ф4 Пан 3		24	16	11	17					
Сумма:			138	120	117					
			175	170	145					

Замеры проводил электромонтер Сидякин А.В. Жу (подпись)Листок замеров проверил Мещ (подпись)

## Листок замеров ТП/РП №

ТП-1879

Дата 15.06.20г  
21.06.20гВремя день 11-26  
вечер 17-10

## ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	387 386	Ubc	390 388	Uca	389 388
ТМ-630/10	630	10			Uao	221 220	Ubo	222 221	Uco	222 221
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
яч.6 на Т-2 АСБ-3х70		200								
ф1 Пан5			4 0	1 0	1 0	2 0				
ф2 Пан5			10 5	6 5	1 5	2 0				
ф3 Пан5			0 0	0 0	0 0	1 0				
ф4 Пан5			13 0	16 5	11 0	2 5				
ф1 Пан7			2 10	6 10	5 15	4 5				
ф2 Пан7			3 5	4 0	5 5	6 0				
ф3 Пан7			0 0	0 0	0 0	0 0				
ф4 Пан7			7 30	13 25	16 30	4 10				
Сумма:			39 50	46 45	39 55					

Замеры проводил электромонтер Сидякин А.В. Жу (подпись)Листок замеров проверил Мельник (подпись)

## Листок замеров ТП/РП №

ТП-1902

Дата 15.06.20г

20.06.20г

Время день  
вечер

11-48

20-30

## ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Увн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	390	Ubc	391	Uca	392
						403		404		406
ТМ	1000	10			Uao	225	Ubo	223	Uco	222
					231	230		229		
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф1 ул.Островского,60,эщ.3(оф.) АСБл-1; 4х150		305	30	21	10	16				
			5	5	5	5				
Ф3 уличное освещение АВВГ-1; 4х16										
Ф12 ул.Островского,60,эщ.2 АСБл-1; 4х150		305	5	6	9	8				
			10	15	20	5				
Ф13 ул.Островского,60,эщ.1 2АСБл-1; 4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф14 ул.Островского,58,эщ.3 АСБл-1; 4х150		305	19	15	15	5				
			15	25	30	10				
Ф15 ул.Островского,60,эщ.3 2АСБл-1; 4х95		240	12	40	13	8				
			25	15	15	10				
Ф16 ул.Островского,56,эщ.2 АСБл-1; 4х120		270	11	9	13	2				
			10	10	10	5				
Ф18 ул.Островского,56,эщ.1 АСБл-1; 4х120		270	12	29	8	13				
			15	10	15	5				
Ф19 ул.Островского,56,эщ.2(оф) АСБл-1; 4х150		305	13	3	7	7				
			10	1	5	5				
Ф33 ул.Островского,58,эщ.1(оф) АСБл-1; 4х150		305	7	5	8	4				
			0	1	1	1				
Ф34 ул.Островского,58,эщ.2 АСБл-1; 4х70		200	5	15	7	5				
			10	30	10	5				
Ф35 ул.Островского,58,эщ.5(оф) АСБл-1; 4х70		200	23	19	42	9				
			10	20	45	15				
Ф36 ул.Островского,58,эщ.4 АСБл-1; 4х150		305	4	6	8	9				
			5	5	5	5				
панель 5 СОК"Форма" ЗАСБ-1; 4х185		345	7	14	13	11				
			2	7	2	3				
Сумма:			148	182	153					
			117	144	163					

Замеры проводил электромонтер Сидякин А.В. Сидя (подпись)Листок замеров проверил Масин (подпись)

# Листок замеров ТП/РП №

ТП-1902

Дата 15.06.20

20.06.20г

Время День  
вечер

11-18

20-30

## ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	392 406	Ubc	392 407	Uca	393 408
ТМ	1000	10			Uao	223 231	Ubo	224 231	Uco	224 231
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			A	B	C	D				
Ф8 ул.Островского,60,эщ.3(оф) АСБл-1; 4x150		305	0	0	0	1				
Ф9 станция катодной защиты АПВ-1; 4x2				0	0	0	0			
Ф10 уличное освещение АВВГ-1; 4x16		90	0	0	0	0				
Ф20 ул.Островского,60,эщ.2 АСБл-1; 4x150		305	0	0	0	0				
Ф21 ул.Островского,60,эщ.1 2АСБл-1; 4x95			240	21	17	10	9			
Ф22 ул.Островского,58,эщ.3 АСБл-1; 4x150		305	0	0	0	10				
Ф23 ул.Островского,60,эщ.3 2АСБл-1; 4x95			240	0	0	0	1			
Ф24 ул.Островского,56,эщ.2 АСБл-1; 4x120		270	0	0	0	0				
Ф26 ул.Островского,56,эщ.1 АСБл-1; 4x120			270	0	0	0	1			
Ф27 ул.Островского,56,эщ.2(оф) АСБл-1; 4x150		305	0	0	0	0				
Ф29 ул.Островского,58,эщ.1(оф) АСБл-1; 4x150			305	0	0	0	0			
Ф30 ул.Островского,58,эщ.2 АСБл-1; 4x150		305	0	0	0	1				
Ф31 ул.Островского,58,эщ.5(оф) АСБл-1; 4x70			200	0	0	0	2			
Ф32 ул.Островского,58,эщ.4 АСБл-1; 4x150		305	3	5	16	15				
панель 20 СОК "Форма" 3АСБ-1; 4x185			345	10	10	10	5			
Сумма:			40	31	55					
			55	45	50					

Замеры проводил электромонтер Иванов А.В. Жу (подпись)

Листок замеров проверил Мель (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

1763

Дата 25.06.20г

Время день 09-27  
вечер 16-40

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	399	Ubc	400	Uca	400
						398		400		399
		6			Uao	228	Ubo	229	Uco	229
						227		228		228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф.1			20	15	5	10				
			5	5	5	0				
Ф.2			5	5	5	0				
			0	0	0	0				
Ф.3			25	10	5	10				
			5	0	0	5				
Сумма:			50	30	15					
			10	5	5					

Замеры проводил электромонтер Мамуров ИР (подпись)

Листок замеров проверил Садиков ВВ (подпись)















Листок замеров ТП/РП № \_\_\_\_\_

ТП-2000

Дата 12.06.20г.

Время день 10-45  
вечер 18-20

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	397	Ubc	398	Uca	395
						399		400		399
ТМГ	400	10			Uao	225	Ubo	227	Uco	227
						227		228		227
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ВВОД №1			10	5	10	5				
			5	0	5	0				
Сумма:			10	5	10					
			5	0	5					

Замеры проводил электромонтер Али Магиров МР (подпись)

Листок замеров проверил Сейидов В.А. Сулейманов (подпись)

## Листок замеров ТП/РП №

ТП-2533

Дата 13.06.20г.  
13.06.20г.Время день 09-30  
вечер 17-10

## ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Увн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	388	Ubc	391	Uca	390
						390		391		392
ТМ-630/6	630	6			Uao	220	Ubo	220	Uco	221
						221		221		222
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф1.ул.Отрадная79к3,эщ1 АСБ-1;4х150,L=250м		305	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф3.ул.Отрадная79к1,эщ2 АСБ-1;4х240,L=150м		355	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф5.ул.Отрадная79к3,эщ2 АСБ-1;4х150,L=140м		305	15	20	20	5				
			15	15	35	10				
ф7.ул.Отрадная79к1,эщ1 АСБ-1;4х240,L=110м		355	30	30	15	10				
			15	25	25	10				
ф9.ул.Отрадная79к2 АСБ-1;4х120.L=90м		270	30	15	15	10				
			20	20	15	5				
ф13.ул.Отрадная79к4,эщ1 АСБ-1;4х120;L=140м		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф17.ул.Отрадная79.эщ4 АСБ-1;4х120,L=225м		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф21.ул.Отрадная79к4.эщ2 АСБ-1;4х120,L=80м		270	20	40	35	10				
			15	15	25	10				
Сумма:			95	105	85					
			65	75	100					

Замеры проводил электромонтер Малышев М.И. (подпись)Листок замеров проверил Садеев В.А. (подпись)

## Листок замеров ТП/РП №

ТП-2533

Дата 13.06.20г.

13.06.20г.

Время день  
вечер09-4117-20

## ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	397 397	Ubc	400 401	Uca	398 400
ТМ-630/6	630	6			Uao	226 227	Ubo	227 228	Uco	228 229
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф2.ул. Отрадная79.эщ4 АСБ-1;4х120,L=225м		270	10 15	5 15	5 15	5 5				
ф6.ул. Отрадная79к3,эщ2 АСБ-1;4х150,L=140м		305	0 0	5 0	10 0	5 0				
ф10.ул. Отрадная79к4,эщ1 АСБ-1;4х120,L=140м		270	15 20	30 20	25 20	10 5				
ф12.ул. Отрадная79к1,эщ1 АСБ-1;4х240,L=150м		335	0 5	0 5	0 5	0 0				
ф14.ул. Отрадная79к4,эщ2 АСБ-1;4х120,L=80м		270	0 0	0 0	0 0	0 0				
ф16.ул. Отрадная79к1.эщ2 АСБ-1;4х240,L=110м		355	20 20	25 25	20 15	10 10				
ф18.ул. Отрадная79к3,эщ1 АСБ-1;4х150,L=130м		305	25 20	20 20	25 20	10 10				
ф22.ул. Отрадная79к2 АСБ-1;4х120,L=90м		270	0 0	0 0	0 0	0 0				
Ф24.ЩР-0,4кВ У.О. АВВГ-1;3х35+1х16			0 0	0 0	0 0	0 0				
Сумма:			70 80	85 85	85 75					

Замеры проводил электромонтер Маслов В.М. (подпись)Листок замеров проверил Савилов А.А. (подпись)











Листок замеров ТП/РП №

ТП-2686

Дата 13.06.20г  
14.06.20г.

Время день 11-01  
вечер 20-55

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	388 394	Ubc	390 397	Uca	389 396
ТМ-630/6	630	6			Uao	224 224	Ubo	223 224	Uco	222 224
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ввод №1			260	255	270					
			70	65	165					
Сумма:			260	255	270					
			70	65	165					

Замеры проводил электромонтер Масыров МН (подпись)

Листок замеров проверил Сагдиев АА (подпись)





Листок замеров ТП/РП №

ТП-2686

Дата 13.06.20г.  
14.06.20г.

Время день 11-05  
вечер 21-00

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	390 391	Ubc	393 394	Uca	391 392
ТМ-630/6	630	6			Uao	222 224	Ubo	231 222	Uco	229 224
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ввод№2			410 180	375 155	355 175					
Сумма:			410 180	375 155	355 175					

Замеры проводил электромонтер Маликов В.М. (подпись)

Листок замеров проверил Сергей В. Федорин (подпись)





## Листок замеров ТП/РП №

ТП-2866

Дата 13.06.20г  
10.06.20гВремя день 10-10  
вечер 21-31

## ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	409 415	Ubc	406 415	Uca	409 412
ТМ-630/6	630	6			Uao	233 237	Ubo	230 235	Uco	232 236
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф14.б-рХО ШИ Мина32к3 АСБ-1;4х95,L=100м		240	5	5	5	0				
			5	5	5	5				
ф10.б-рХО ШИ Мина32к3 АСБ-1;4х120L=150м		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф12. ул.Самарская.27.к2 2АСБ-1;4х120,L=160м		540	25	15	20	10				
			10	20	15	10				
ф6 .б-рХО ШИ Мина32к3 АСБ-1;4х120,L=180м		270	10	10	10	5				
			10	15	20	10				
ф28 .б-рХО ШИ Мина32 к1 АСБ-1;4х120.L=95		270	5	10	25	10				
			5	15	20	10				
ф32. б-рХО ШИ Мина32.к1 АСБ-1;4х150L=80м		305	5	5	5	0				
			5	10	10	5				
ф30.б-р.Хо-ШИ мина32 к1 АСБ-1;4х150,L=110		305	10	10	10	5				
			10	15	30	10				
Сумма:			60 45	55 80	75 100					

Замеры проводил электромонтер Маслов М.И. (подпись)Листок замеров проверил Сариев В.А. (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2865

Дата 13.06.20г.  
10.06.20г.

Время день 09-55  
вечер 21-50

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Увн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	397	Ubc	398	Uca	400
						400		403		402
					Uao	227	Ubo	225	Uco	228
						230		229		231
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф8. ул. Самарская 27 к1 АСБ-1; 4х120, L=40.		270	10	10	15	5				
			15	25	25	10				
ф43. ул. Самарская 27, эщ1 АСБ-1; 4х150, L=80м		305	10	5	5	5				
			15	15	10	5				
ф47. ул. Самарская 27, эщ3 АСБ-1; 4х70, L=40м		200	20	5	5	5				
			10	5	10	5				
ф 49. ул. Самарская 27, эщ2 АСБ-1; 4х185, L=60м		345	15	25	30	10				
			20	25	35	10				
ф51. ул. Самарская 25 АСБ-1; 4х150, L=100м		305	20	15	20	5				
			45	30	30	20				
ф55. ул. Самарская 25 к1 АСБ-1; 4х150, L=180м		305	0	5	5	5				
			0	5	5	5				
Сумма:				75	65	80				
				105	105	115				

Замеры проводил электромонтер *Виландер МР* (подпись)

Листок замеров проверил *Соднев ВВ* (подпись)

## Листок замеров ТП/РП №

ТП-2865

Дата 13.06.20г.

10.06.20г.

Время день  
вечер

10-05

21-46

## ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	393 397	Ubc	393 400	Uca	396 398
ТМ-630/6	630	6			Uao	225 228	Ubo	223 226	Uco	224 227
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф1.ул.Самарская27.к1 АСБ-1;4х120,Л=40м		270	0	0	0	0				
ф23.ул.Самарская27,эц1 АСБ-1;4х150,Л=80м		305	0	0	0	0				
ф25.ул.Самарская27.эц2 АСБ-1;4х185,Л=60м		345	0	0	0	0				
ф27.ул.Самарская25 к1 АСБ-1;4х150,Л=180		305	20	20	15	5				
ф29. ул Самарская25 АСБ-1;4х150,Л=100м		305	0	0	0	0				
ф31.ул.Самарская27,эц3 АСБ-1;4х70,Л=40м		200	0	0	0	0				
			15	5	10	5				
Сумма:			20	20	15					
			35	40	35					

Замеры проводил электромонтер Маслюков МР Фед (подпись)Листок замеров проверил Седнев ВА Федор (подпись)

Листок замеров ТП/РП № \_\_\_\_\_

ТП-2929

Дата 18.06.20  
22.06.20

Время день 09:04  
вечер 17:00

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	384 396	Ubc	385 394	Uca	380 393
ТМГ-63/6	63	6			Uao	210 215	Ubo	215 223	Uco	222 222
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.1			25	20	20	5				
			40	30	50	5				
ф.2			5	0	0	5				
			5	0	0	0				
Сумма:			30	20	20					
			45	30	50					

Замеры проводил электромонтер Еремеев Н.С. (подпись)

Листок замеров проверил Цыганова К.А. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № \_\_\_\_\_

**ТП-2938**

Дата 18.06.20  
18.06.20г.

Время день 08:40  
вечер 21-15

**ТРАНСФОРМАТОР**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)								
					Uab	390		Ubc	389		Uca	388	
						399	399		399	398			
<b>ТМГ</b>	<b>400</b>	<b>6</b>			Uao	225		Ubo	226		Uco	224	
						227	227		227	226		226	
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание						
			A	B	C	0							
<b>Ввод</b>			5	5	5	0							
			0	5	0	0							
Сумма:			5	5	5								
			0	5	0								

Замеры проводил электромонтер Маслов М.В. (подпись)

Листок замеров проверил Сажин В.А. (подпись)

Дата 13.06.20г.  
25.06.20г.Время день 14-38  
вечер 18-30

## ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Увн(р), кВ	Iном, А	Положение ПВВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	415 408	Ubc	415 406	Uca	413 408
ТМГ-630/6	630	6			Uao	238	Ubo	237	Uco	235
						233		232		232
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф7 МТС ул.Октябрьская, 22, эцц.2			55	55	60	10				
			55	50	60	10				
ф11 МТС ул.Октябрьская, 22, эцц.1			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			55	55	60					
			55	50	60					

Замеры проводил электромонтер Шеремет В.А. [подпись] (подпись)Листок замеров проверил Сиднев В.А. [подпись] (подпись)

# Листок замеров ТП/РП №

ТП-2955

Дата 13.06.20г.

25.06.20г.

Время день  
вечер

14-38

18-30

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	413 407	Ubc	411 404	Uca	412 406
ТМГ-630/6	630	6			Uao	236 233	Ubo	236 233	Uco	235 232
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			A	B	C					
ф2 МТС ул.Октябрьская, 22, эц.1			0	0	0	0				
ф6 МТС ул.Октябрьская, 22, эц.2			80	75	85	15				
			95	90	85	10				
Сумма:			80	75	85					
			95	90	85					

Замеры проводил электромонтер Щербаков В.А. (подпись)

Листок замеров проверил Сегин В.А. (подпись)

Дата 13.06.20г  
10.06.20г.Время день 10-36  
вечер 20-50

## ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	399 401	Ubc	399 400	Uca	398 403
ТМГ	1000	6			Uao	226 225	Ubo	227 230	Uco	228 229
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф3 ул.Промышленная, 95 АСБ-1; 4х185		345	15	25	35	10				
			20	50	35	15				
Ф2 ул.Промышленная, 93А (магазин) 2АСБ-1; 4х70		200	40	40	25	15				
			40	30	25	15				
Ф4 ул.Промышленная, 93 АСБ-1; 4х185		345	20	10	10	5				
			50	35	40	10				
Ф5 ул.Промышленная, 99, эщ.1 АВБ6Шв-1; 4х185		345	20	35	30	15				
			95	65	30	40				
Ф7 ул.Промышленная, 99, эщ.2 2АВБ6Шв-1; 4х150		305	40	20	40	20				
			80	40	25	15				
Ф8 ул.Промышленная, 97 АСБ-1; 4х185		345	25	30	10	15				
			45	35	40	20				
Сумма:			160	160	150					
			330	255	195					

Замеры проводил электромонтер Масур В М (подпись)Листок замеров проверил Садышев В А (подпись)



Листок замеров ТП/РП №

ТП-2965

Дата 13.06.20г.

10.06.20г.

Время день  
вечер

10-46

21-10

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	403	Ubc	403	Uca	400
						405		404		407
ТМГ		1000	6							
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Φ11 ул.Промышленная, 93 АСБ-1; 4x185		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Φ10 ул.Промышленная, 93А (магазин) ААБ-1; 4x120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Φ12 ул.Промышленная, 95 АСБ-1; 4x185		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Φ13 ул.Промышленная, 99, эщ.1 АВБ6Шв-1; 4x185		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Φ15 ул.Промышленная, 99, эщ.2 2АВБ6Шв-1; 4x150		305	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Φ16 ул.Промышленная, 97 АСБ-1; 4x185		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			0	0	0	0				
			0	0	0	0				

Замеры проводил электромонтер Масилов М.И. (подпись)

Листок замеров проверил Сариев В.А. (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2971

Дата 13.06.20г.  
13.06.20г.

Время день 10-48  
вечер 17-29

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	399 399	Ubc	396 400	Uca	397 398
ТМ-630/6	630	6			Uao	230 231	Ubo	227 231	Uco	228 225
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ввод			155	170	175	25				
			120	100	115	25				
Сумма:			155	170	175					
			120	100	115					

Замеры проводил электромонтер Валинов М.И. (подпись)

Листок замеров проверил Садиков А.А. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № \_\_\_\_\_

ТП-2997

Дата 13.06.20г.  
18.06.20г.

Время день 15-13  
вечер 21-45

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	393 400	Ubc	396 402	Uca	395 401
ТМГ-250/6/0,4	250	6			Uao	224 227	Ubo	226 229	Uco	225 228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			A	B	C	0				
ф1 Московское шоссе 5 б СИП4х95		240	25 15	5 0	15 5	20 10				
Сумма:			25 15	5 0	15 5					

Замеры проводил электромонтер Молодов И.А. (подпись)

Листок замеров проверил Александр В. Савин (подпись)

Листок замеров ТП/РП № \_\_\_\_\_

ТП-3435

Дата 18.06.20  
19.06.20

Время день 09:40  
вечер 20:59

**ТРАНСФОРМАТОР №1**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	385	Ubo	387	Uca	385
						407		408		410
ТМГ-400/6	400	6			Uao	218	Ubo	221	Uco	221
						233		224		235
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			A	B	C	0				
ф.5 ВРУ-3.2 АВР			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.7 ВРУ-2.1			110	85	75	30				
			5	0	10	5				
ф.13. ВРУ-4.1			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.15 ВРУ-1.1			45	25	30	15				
			5	0	5	5				
Сумма:			155	110	105					
			10	0	15					

Замеры проводил электромонтер Ерсеков Н.С. (подпись)

Листок замеров проверил Цуленков В.В. (подпись)

## Листок замеров ТП/РП №

ТП-3435

Дата 18.06.2019.06.20Время день  
вечер09:2721-05

## ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	397	Ubc	399	Uca	399
						418		418		429
ТМГ-400/6	400	6			Uao	227	Ubo	228	Uco	229
						239		239		240
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.14 ВРУ-1.2			0	0	0	0				
ф.12 К.П.П. ВВГ-1 4x6			0	0	0	0				
ф.16 ВРУ-4.2			0	0	0	0				
ф.6 ВРУ-3.1 АВР			45	60	45	5				
			5	5	10	5				
ф.8 ВРУ-2.2			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			45	60	45					
			5	5	10					

Замеры проводил электрик Есремков А.С.В. (подпись)Листок замеров проверил Ищукоты К.А.Т. (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

3602

Дата 18.06.20  
14.06.20

Время день 10:00  
вечер 17-55

ТРАНСФОРМАТОР

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	398 420	Ubc	395 418	Uca	398 420
<b>ТМ-400/6</b>	<b>400</b>	<b>6</b>			Uao	229 238	Ubo	226 238	Uco	227 240
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			A	B	C	0				
<b>Ввод ООО "Си-Маркет"</b>			30	25	40	15				
			20	15	10	10				
Сумма:			30	25	40					
			20	15	10					

Замеры проводил электромонтер Еремеев Н.С. (подпись)  
Листок замеров проверил Кузнецов К.В. (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-3927

Дата 18.06.20  
14.06.20

Время день 08:50  
вечер 17:00

ТРАНСФОРМАТОР

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	390 419	Ubc	392 418	Uca	392 418
ТМГ-250/6	250	6			Uao	224 238	Ubo	225 238	Uco	224 239
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			A	B	C	0				
ф.1 ООО "СимУпак"			50	50	45	5				
			5	5	5	5				
Сумма:			50	50	45					
			5	5	5					

Замеры проводил электромонтер Зоринев А.С. М. (подпись)

Листок замеров проверил Зоринев В.В. Ич. (подпись)

**Листок замеров ТП/РП №** \_\_\_\_\_

**ТП-3944**

Дата 15.06.20г  
19.06.20

Время день 10-57  
вечер 21-35

**ТРАНСФОРМАТОР №1**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Увн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	388	Ubo	390	Uca	390
						395		398		397
ТМГ-250/10	250	10			Uao	223	Ubo	222	Uco	223
						226		226		228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Доп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.З ул.Ленина 116А АСБ-1, 4х150		305	24	18	26	12				
			30	20	20	10				
Сумма:			24	18	26					
			30	20	20					

Замеры проводил электромонтер Сидоров А.В. Луц (подпись)

Листок замеров проверил Михайлов (подпись)







Листок замеров ТП/РП №

5030

Дата 20.06.20

Время день 11-00  
вечер 17-30

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПВВ	Напряжение, В (день/вечер)									
					Uab	393		Ubc	390		Uca	391		
						396			393			394		
						Uao	336		Ubo	226		Uco	225	
							338			228			227	
Наименование отходящих линий 0,4кВ			Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание						
				A	B	C	0							
Т-2 вывод 0,4кВ				60	40	35	15							
				60	40	35	30							
Сумма:				60	40	35								
				60	40	35								

Замеры проводил электромонтер  (подпись)

Листок замеров проверил  (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

5199

Дата 12.06.20г.

Время день 11-25  
вечер 19-00

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	Ubc	Uca	394	390	
								396	394	
ТМ-400/10					225	225	224	223		
Наименование отходящих линий 0,4кВ					Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание
						A	B	C	0	
ф 18 Карбышева, 27, эц-1 ВРУ-4 АСБ-1; 4x120					270	10	10	15	5	
						10	10	10	0	
ф 18 Карбышева, 27, эц-1 ВРУ-4 АСБ-1; 4x95					240	5	10	10	5	
						10	10	5	0	
ф 12 Карбышева, 27, эц-1 ВРУ-3 2 АСБ-1; 4x120					540	0	0	0	0	
						0	0	0	0	
ф 8 Карбышева, 27, эц-2, ВРУ-2 АСБ-1; 4x120					270	5	10	10	5	
						5	10	10	5	
ф 4 Карбышева, 27, эц-2 ВРУ-1 2 АВБ6Ше-1; 4x95					480	5	10	20	0	
						5	0	0	0	
Сумма:						25	40	55		
						30	30	25		

Замеры проводил электромонтер [подпись] (подпись)

Листок замеров проверил [подпись] (подпись)



## Листок замеров ТП/РП №

5212

Дата 20.06.20

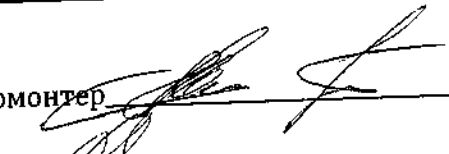
Время день  
вечер


10-00

17-50

### ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	390	Ubc	381	Uca	389
						400		398		399
ТМГ -1000/10	1000	10			Uao	226	Ubo	225	Uco	224
						233		231		229
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф 5 Карбышева 44 эц.2			10	10	5	5				
ВРУ-0,4кВАВБШв-1.4х240			10	10	10	5				
ф 5 Карбышева 44 эц.1			5	15	10	5				
ВРУ-0,4кВАВБШв-1.4х240			10	10	10	5				
Сумма:			15	25	15					
			20	20	20					

Замеры проводил электромонтер  (подпись)

Листок замеров проверил  (подпись)

Дата 20.06.20

Время день 10-00  
вечер 17-50

**ТРАНСФОРМАТОР №2**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	392	Ubc	389	Uca	389
						396		394		397
TMГ-1000/10		1000	10		Uao	227	Ubo	226	Uco	224
								230		
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф 2 Карбышева 51 маг-н ВРУ-0,4кВАВББШв-1.4х185			40	35	30	5				
			40	30	50	20				
ф 14 карбышева 44эщ.1 ВРУ-0,4кВАВББШв-1.4х240			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф 16 карбышева 44эщ.2 ВРУ-0,4кВАВББШв-1.4х240			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			40	35	30					
			40	30	50					

Замеры проводил электромонтер [подпись] (подпись)

Листок замеров проверил [подпись] (подпись)


**Листок замеров ТП/РП № 5034**


Дата 16.06.20г.

Время день 10-30  
вечер 21-45

**ТРАНСФОРМАТОР №1**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)							
					Uab	390	Ubc	390	Uca	387		
						400		398		396		
ТМ-630/10					630	10						
					Uao	220	223	Ubo	228	Uco	227	227
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание					
			А	В	С	0						
Ф3 Ульяновский, 28, эщ.1 АВББШв-1; 4х185		345	20 15	5 10	5 10	5 5						
Ф5 Ульяновский, 28, эщ.2 АВББШв-1; 4х185		345	20 15	40 10	10 5	25 5						
Ф7 Ульяновский, 28, эщ.1(оф.) АВББШв-1; 4х150		305	0 0	0 0	0 0	0 0						
Ф9 Ульяновский, 28, эщ.2(оф.) АВББШв-1; 4х150		305	35 15	35 15	20 10	10 5						
Ф 11 Ст-ка пр.Авиастроителей АВВГ-1; 4х16		90	0 0	0 0	0 0	0 0						
Сумма:			75 45	80 35	35 25							

Замеры проводил электромонтер  (подпись)

Листок замеров проверил  (подпись)











